

## FORJADO 1C – ARMADURA INFERIOR TRANSVERSAL

RECUBRIMIENTOS NOMINALES S/EHE–08 ART. 37.2.4			
TIPO DE AMBIENTE	RECUBRIMIENTO MINIMO (mm)	MARGEN DE RECUBRIMIENTO (mm)	RECUBRIMIENTO NOMINAL (mm)
I	15	10	25
IIa	20	10	30
IIb	25	10	35
TIPO DE CEMENTO: CEM II			



NOTA:  
LONGITUD DE LAS PATILLAS DE LAS ARMADURAS

Ø	8	10	12	16	20
Lp	15	15	15	20	25

LA LONGITUD DE LAS ARMADURAS INDICADAS EN EL PLANO INCLUYE LA PATILLA

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE–08			
TIPO DE FORJADO: RETICULAR		CANTO: 35+5 cm	e/e: 82 cm
MATERIALES		COEFICIENTES DE SEGURIDAD	
HORMIGON	CIMENTACION:	HA–25/P/40/IIa	HORMIGON γ <sub>c</sub> : 1.50
	PILARES:	HA–25/B/20/I	
	VIGAS Y FORJADOS:	HA–25/B/12/I	
ACERO	TODA LA OBRA:	B–500 S	ACERO γ <sub>s</sub> : 1.15
ACERO ESTRUCTURAL: S275			ACERO γ <sub>s</sub> : 1.15
NIVEL DE CONTROL DE EJECUCION: NORMAL			ACCIONES γ <sub>f</sub> : S/EHE–08


### DETALLE DE FORJADO Y ESTRIBOS EN NERVIOS

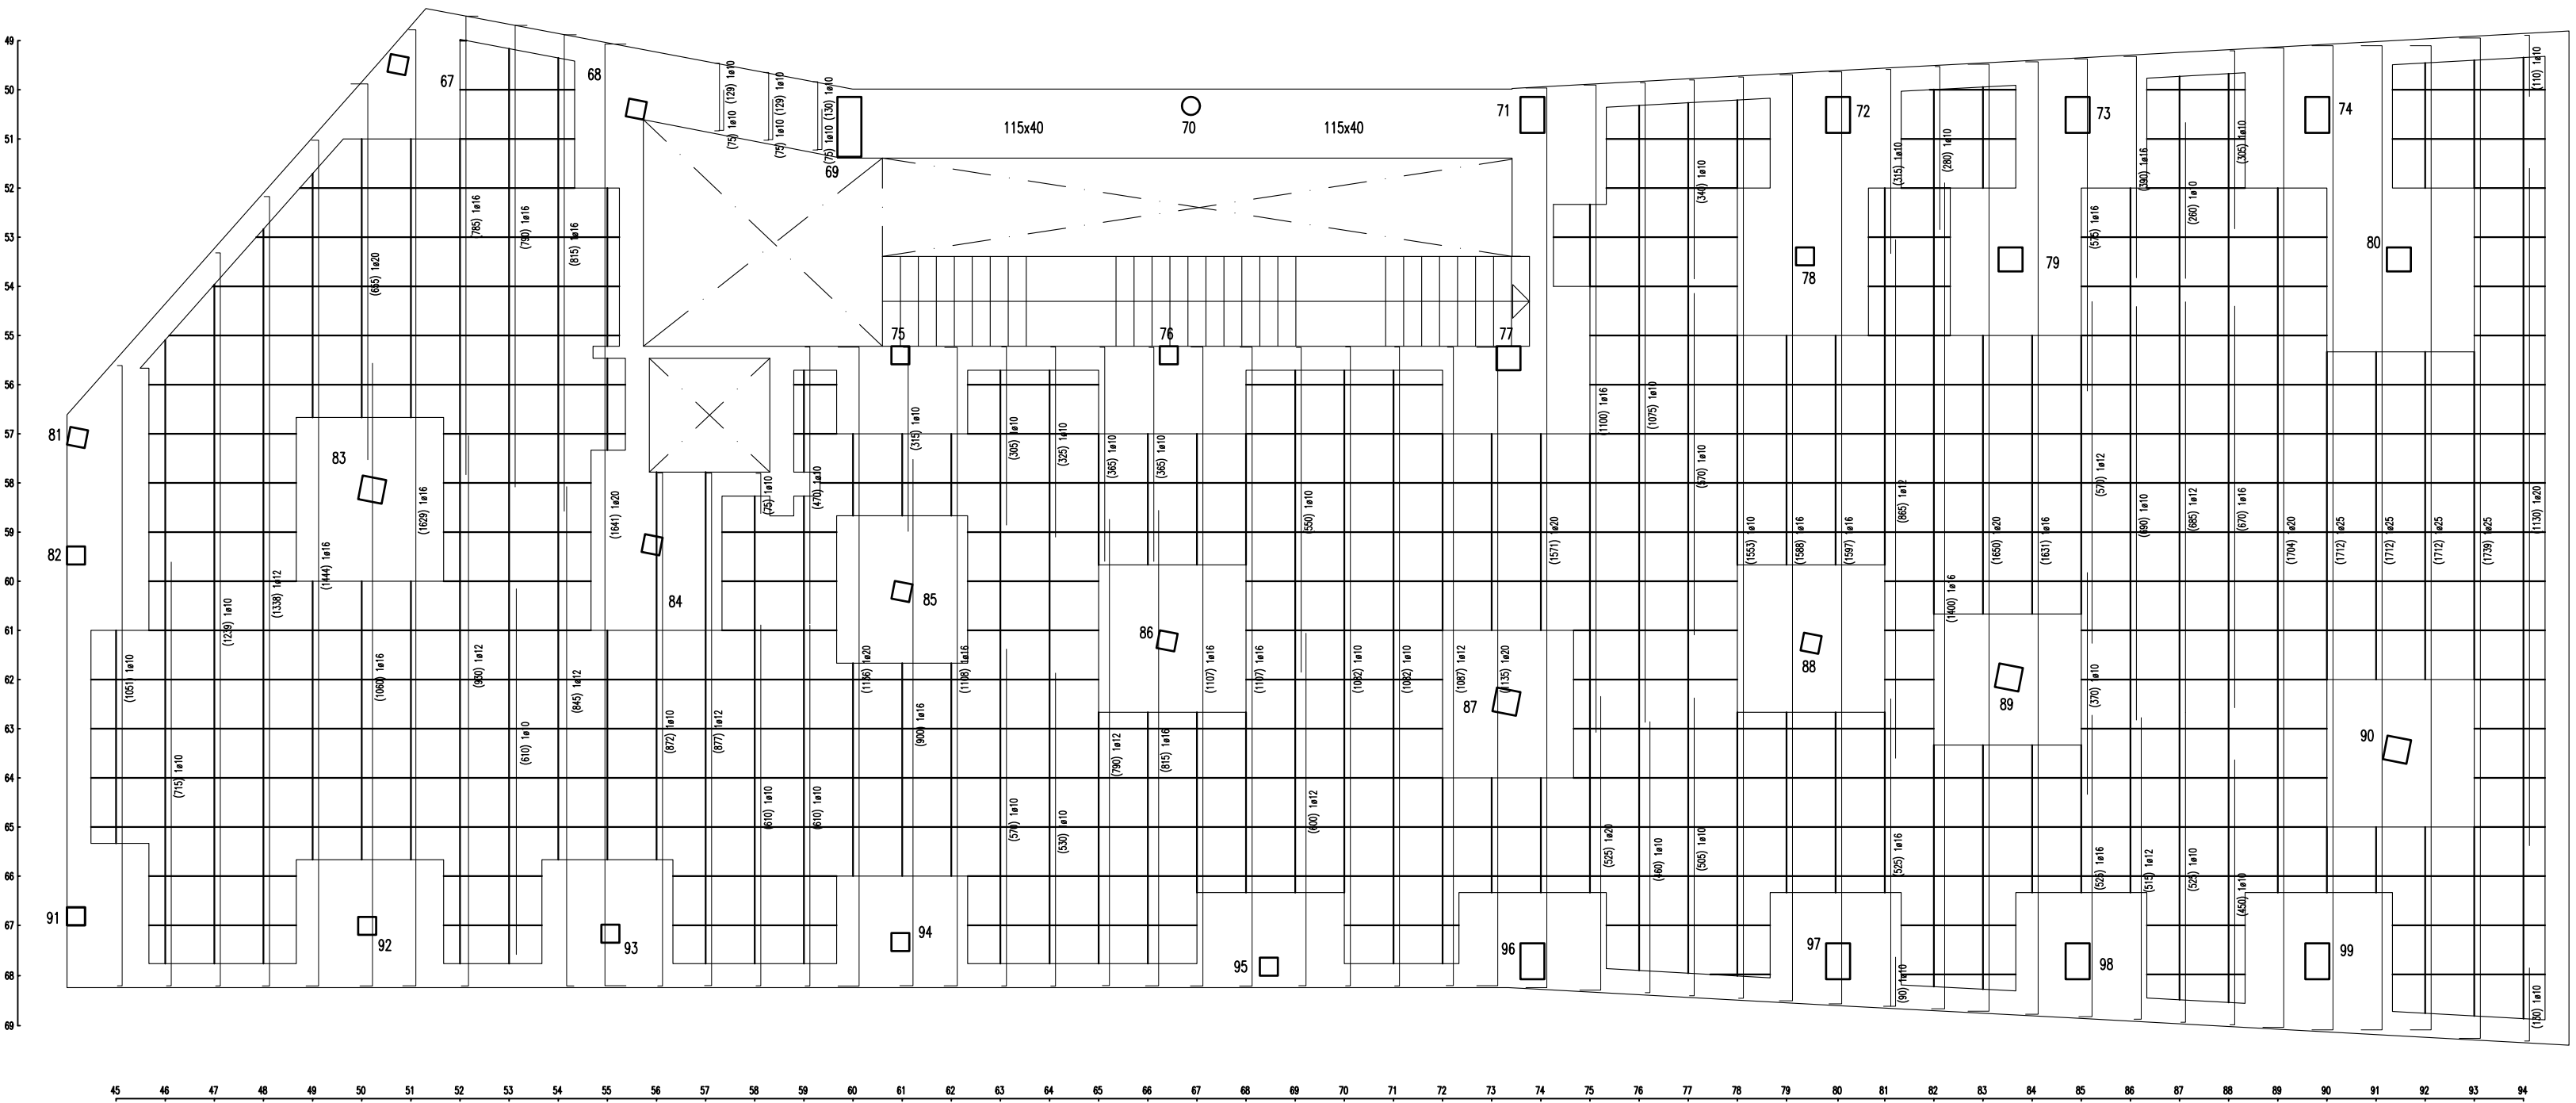

## FORJADO 1B – ARMADURA INFERIOR TRANSVERSAL

ARMADURA INFERIOR POR NERVIOS: 1ø12 MAS LA REPRESENTADA  
ARMADURA SUPERIOR DE ABACOS: LA REPRESENTADA. ARMADURA INFERIOR SEGUN DETALLE

### DETALLE DE HUECO INTERFIRIENDO NERVIOS

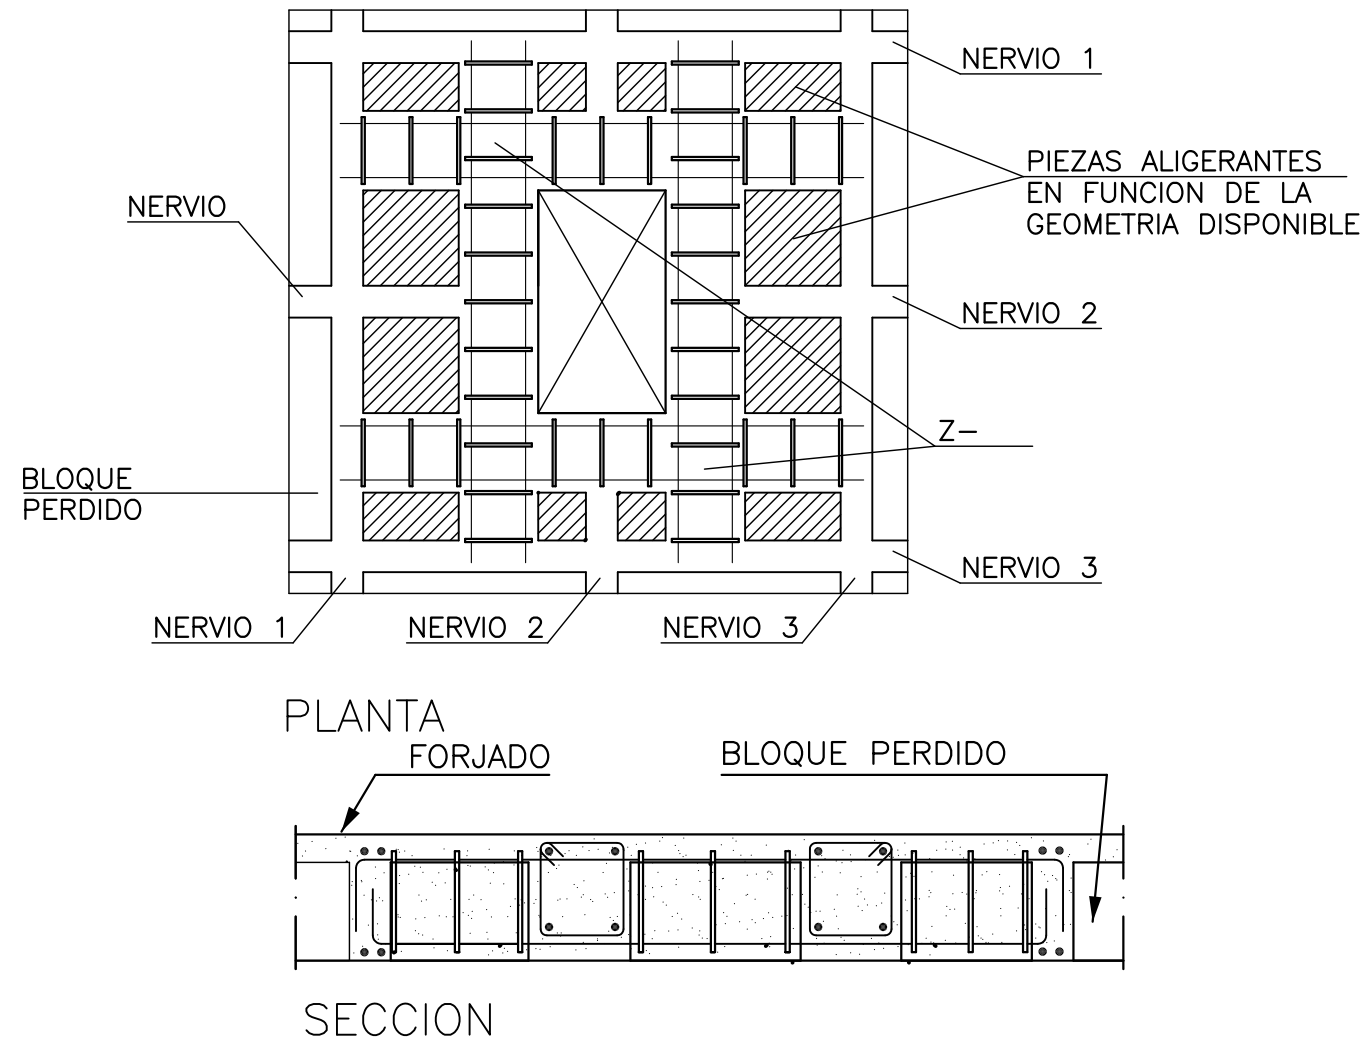

NOTA  
Los zunchos introducidos deben llegar a cortarse con los nervios adyacentes 1 y 3 en cada dirección

ARQ

ANTARQ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.

ANTONIO PRIETO HERNANDEZ

PROYECTO DE EJECUCION DE:  
EDIFICIO PARA LA NUEVA  
BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROMOTOR  
EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE ASPE

SITUACION  
PARCELA DE EQUIPAMIENTO  
DE LA U.E.-2.2 DEL P.G.O.U.  
AVDA. NIA-COCA Y  
C/ ALICANTE (ASPE)

REFERENCIA: 15/2009

FECHA: ABRIL 2010

PLANO DE  
FORJADO 1 B  
Armadura Inf. Transversal

ESCALA  
1/100

Nº PLANO  
E14