

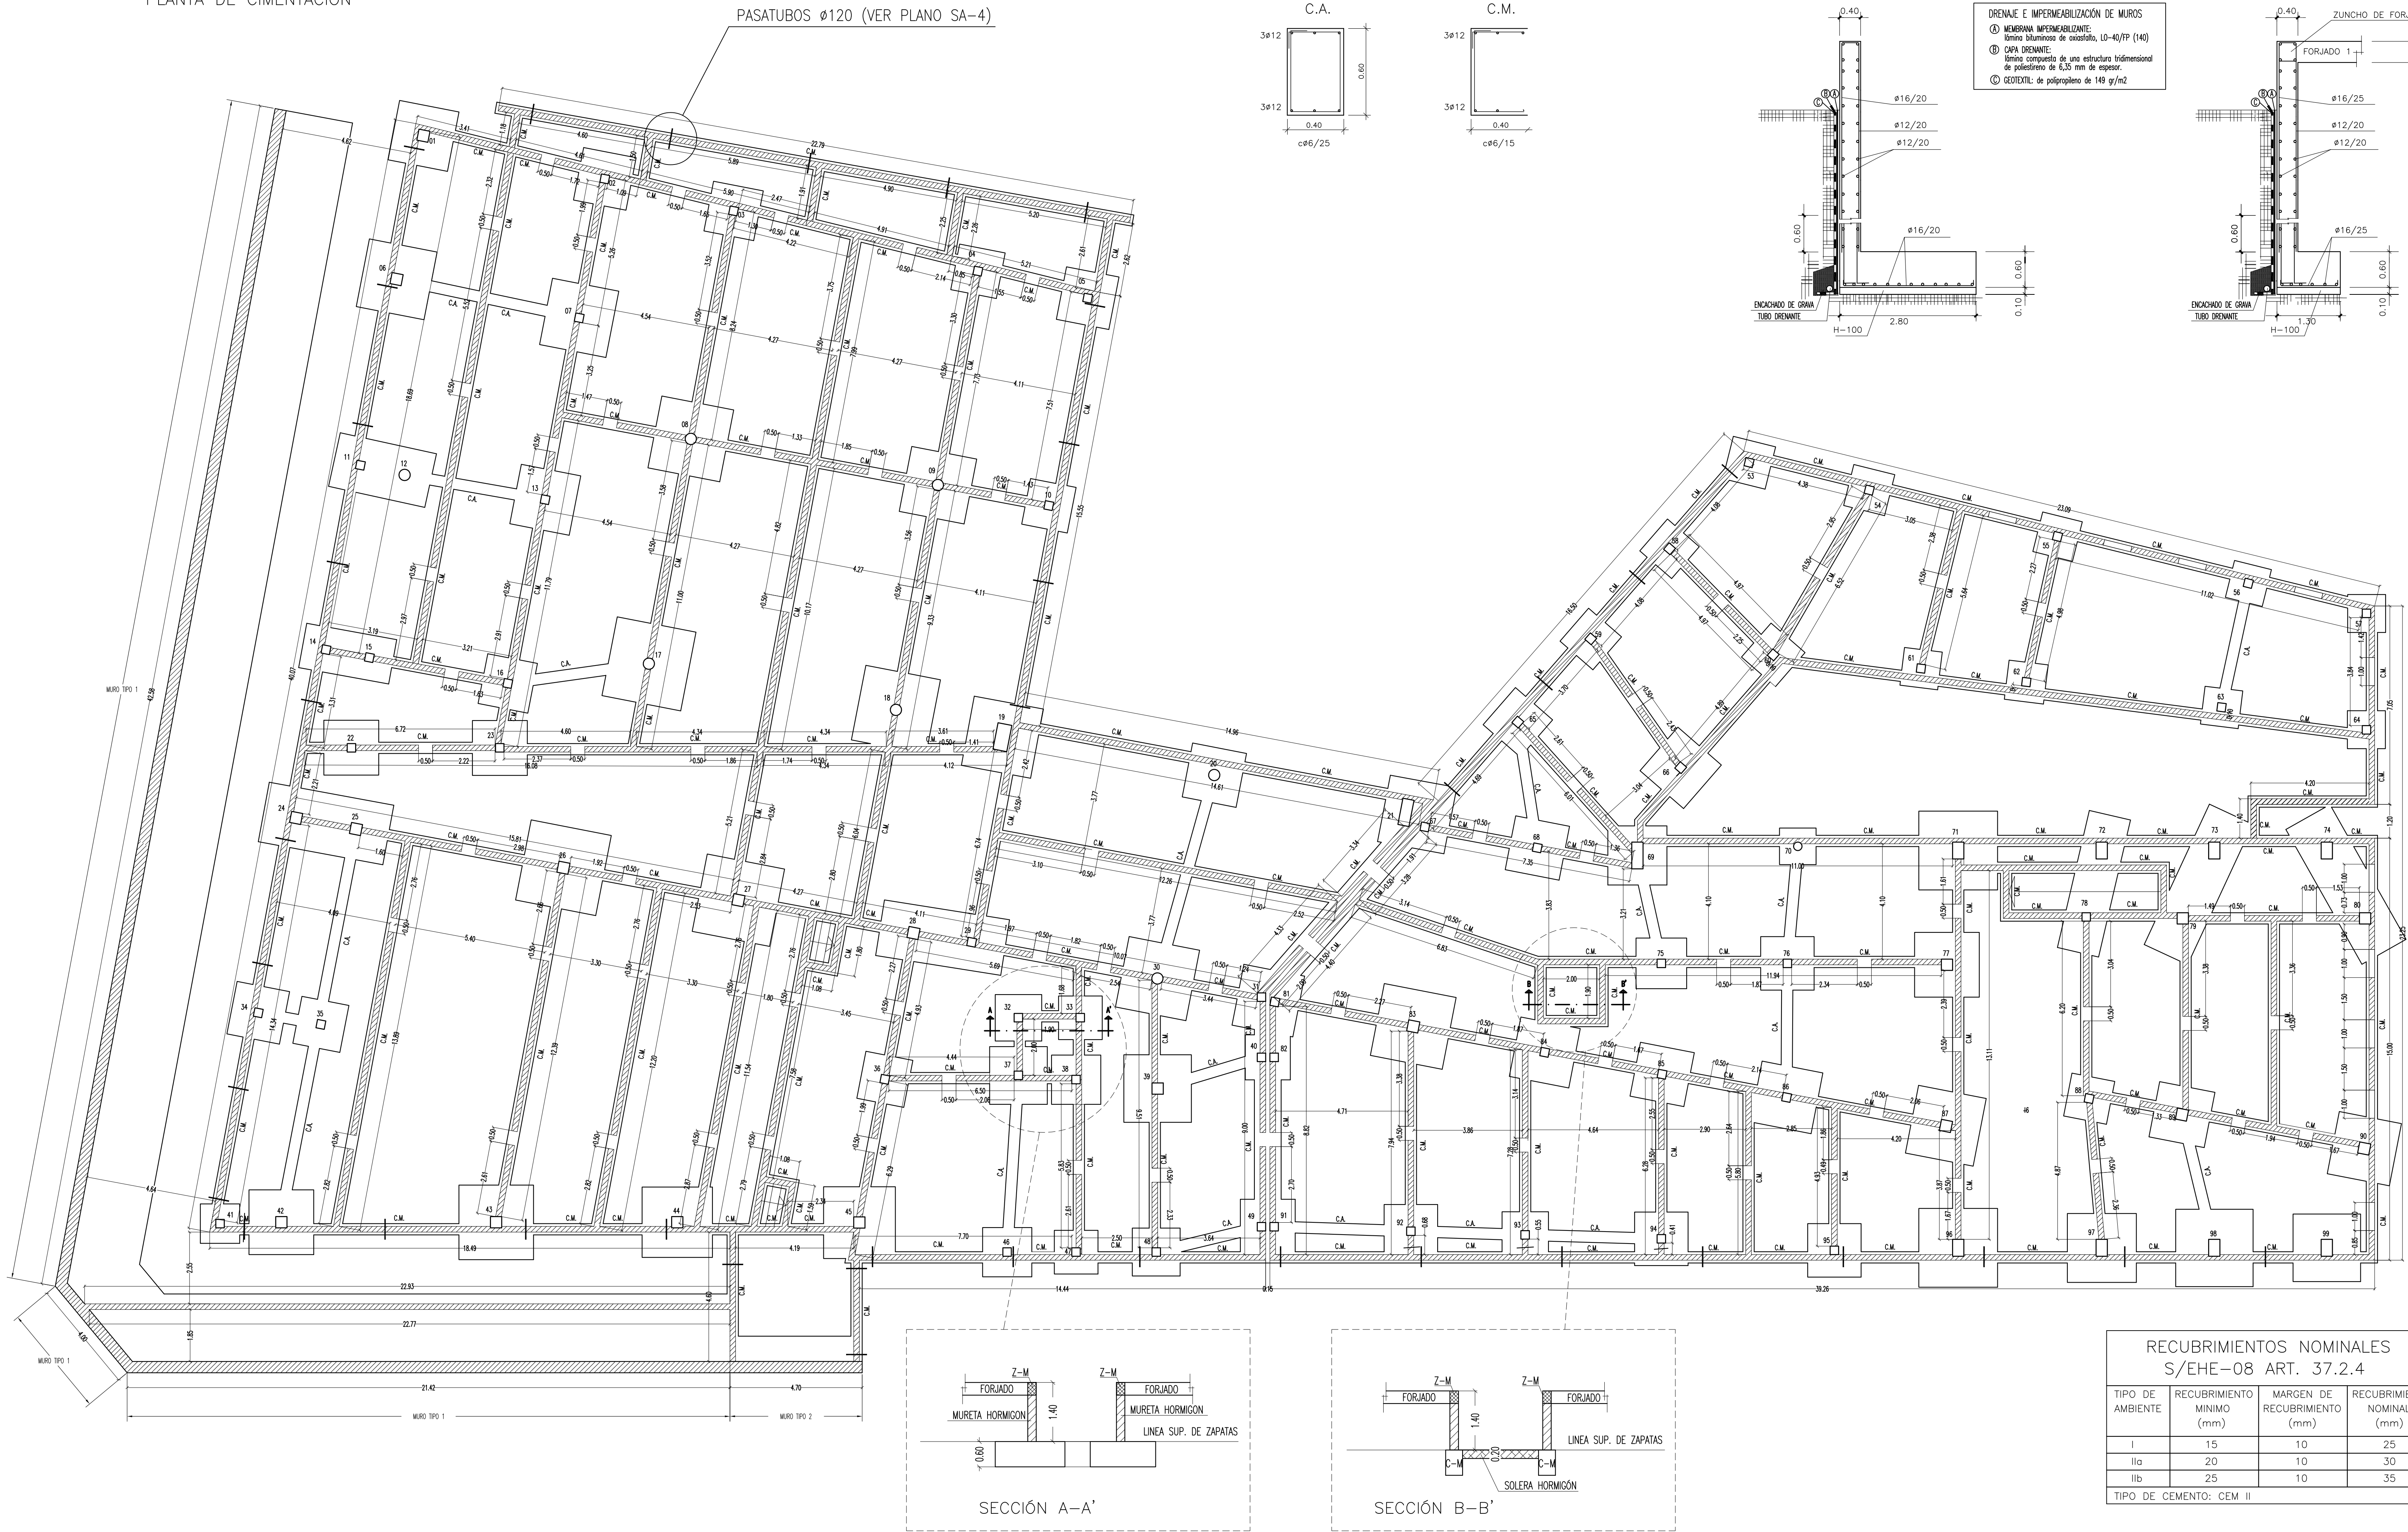


PLANTA DE CIMENTACION



CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08				
TIPO DE FORJADO:		RETICULAR	CANTO: 35+5 cm	e/e: 82 cm
MATERIALES			COEFICIENTES DE SEGURIDAD	
HORMIGON	CIMENTACION:	HA-25/P/40/IIa	HORMIGON	γ _c : 1.50
	PILARES:	HA-25/B/20/I		
	VIGAS Y FORJADOS:	HA-25/B/12/I		
ACERO	TODA LA OBRA:	B-500 S	ACERO	γ _s : 1.15
ACERO ESTRUCTURAL:		S275	ACERO	γ _s : 1.15
NIVEL DE CONTROL DE EJECUCION:		NORMAL	ACCIONES	γ _f : S/EHE-08



	B	H	Ua	Ub
1, 13, 84	2.15	2.15	0.60	10ø20
2, 5, 34, 76, 92, 94, 95	1.90	1.90	0.60	7ø20
3, 16, 75	1.80	1.80	0.60	8ø20
4, 32, 93	1.65	1.65	0.60	7ø20
6, 87, 97	2.45	2.45	0.60	11ø20
7, 21-67, 39, 99	2.40	2.40	0.60	11ø20
8, 83	2.60	2.60	0.60	10ø20
9	2.35	2.35	0.60	10ø20
10	1.65	1.65	0.60	7ø20
		2.85	0.60	11ø20
18	2.70	2.70	0.60	12ø20
19, 44	2.50	2.50	0.60	11ø20
20, 22, 23, 49-91, 68, 85	1.95	1.95	0.60	9ø20
26	2.90	2.90	0.60	13ø20
27, 71, 96	2.80	2.80	0.60	10ø20
30, 45	2.55	2.55	0.60	10ø20
31-81, 86	2.20	2.20	0.60	11ø20
33, 47, 53, 59, 88	1.55	1.55	0.60	7ø20
35, 36, 48	1.70	1.70	0.60	7ø20
37, 66	2.05	2.05	0.60	9ø20
38, 46, 65	1.75	1.75	0.60	8ø20
40-82, 60	1.60	1.60	0.60	8ø20
41, 62	1.40	1.40	0.60	6ø20
42, 77	2.30	2.30	0.60	9ø20
43	2.65	2.65	0.60	12ø20
54, 58	1.50	1.50	0.60	7ø20
55	1.45	1.45	0.60	6ø20
56, 57, 61, 63, 64	1.35	1.35	0.60	6ø20
69	2.10	2.10	0.60	10ø20
70	1.30	1.30	0.60	5ø20
89	2.00	2.00	0.60	8ø20
90	2.25	2.25	0.60	9ø20
98	2.75	2.75	0.60	12ø20

RECUBRIMIENTOS NOMINALES S/EHE-08 ART. 37.2.4			
TIPO DE AMBIENTE	RECUBRIMIENTO MINIMO (mm)	MARGEN DE RECUBRIMIENTO (mm)	RECUBRIMIENTO NOMINAL (mm)
I	15	10	25
IIa	20	10	30
IIb	25	10	35
TIPO DE CEMENTO: CEM II			

	(m)	(m)	(m)	SUPERIOR	ARMADURA INFERIOR
11 - 12	3.50	1.95	1.60	#ø20/15 cm	#ø20/15 cm
14 - 15	3.25	1.60	1.35	#ø20/20 cm	#ø20/20 cm
24 - 25	4.50	2.15	1.35	#ø20/20 cm	#ø20/20 cm
28 - 29	4.50	2.00	1.35	#ø20/15 cm	#ø20/15 cm
		1.50		#ø20/25 cm	#ø20/25 cm
		1.70		#ø20/20 cm	#ø20/20 cm
		1.80		#ø20/20 cm	#ø20/20 cm

ARQ

ANTARQ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.

ANTONIO PRIETO HERNANDEZ

PROYECTO DE EJECUCION DE:
EDIFICIO PARA LA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROMOTOR
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE

SITUACION
PARCELA DE EQUIPAMIENTO DE LA U.E.-2.2 DEL P.G.O.U. AVDA. NA-DOCA Y C/ ALICANTE (ASPE)

REFERENCIA: 15/2009

FECHA: ABRIL 2010

PLANO DE
CIMENTACION

ESCALA
1/100

Nº PLANO
E2